アスファルト試験依頼書 記入例

依頼者様の住所・会社名・電話番号を記入してください。試験結果通知書はここに記入された会社名で交付されます。

試験結果の宛名を依頼者欄と違う名前にしたいときはこちらに記入してください。

手数料の合計を記入してください。
※Excelファイルでは自動で計算されま

設計値を記入してください。試験結果通知書に記載されます。

＜記入上の注意＞

・試料毎で試験項目、工事名、試験日が異なる場合は、それぞれ別々の依頼書に分けて記入してください。

・2、3枚目（領収書・請求書）も印刷してお持ちください。印刷するときは、両面印刷ではなく、片面印刷してください。

アスファルト試験依頼書

令和5年9月改正

公益財団法人岡山県建設技術センター　御中 登録番号：T9260005000234

伺、下記試験依頼書により実施してよろしいか。

課　長	受　付

【依頼者】（領収書・請求書の宛名）

〒	700-0000	TEL	086-284-4510
所在地	岡山市北区○○		
会社名	○○建設		

受付番号	A-

令和 5 年 9 月 27 日

【試験結果の宛名】　※依頼者と異なる場合のみ記入してください。

○○株式会社

【郵送先】　※依頼者と異なる場合のみ記入してください。

〒	
所在地	
会社名	

建設材料試験手数料(税込み)　**12,650**　円

※該当事項を記入し、該当する□を■にしてください。

検査名・工事名	令和5年度アスファルトプラント検査				
発注者	■ 岡山県　□ 市町村　□ 国　□ 県内民間　□ 県外公共　□ 県外民間				
混合物の種類	■ 再生密粒度アスコン(13)　□ 再生密粒度アスコン(20)　□ その他(　　)				
設計ｱｽﾌｧﾙﾄ量 (%)	設計厚さ (cm)	設計密度 (g/cm³)	設計粒度(%) 2.36mm	設計粒度(%) 0.075mm	測点等
4.8	6.0	2.365	27.5	7.5	

試験項目		試験法等	単価(税込)	件数	手数料(税込)	数量等
81	密度試験	舗装調査試験法便覧	1,650	1	1,650	1個あたり
82	抽出試験	舗装調査試験法便覧	11,000	1	11,000	1個あたり
写真手数料（自身で撮る場合には不要）			1,430			3枚毎につき
			合計(10%税込)		12,650 円	
			10%消費税額		1,150 円	

［注意事項］
・試験終了後に試験結果通知書を郵送します。
・あらかじめ申し出のない限り、供試体は返還いたしません。

領収確認　　担当者

窓口に来られる場合は依頼される日の日付を記入してください。宅配便で送られる場合は空欄としてください。

試験結果通知書の送付先が、依頼者と異なる場合のみ、ここに記入してください。

依頼される試験の件数と手数料（単価×件数）を記入してください。
Excelファイルでは手数料は自動で計算されます。

手数料の合計を記入してください。
Excelファイルでは手数料は自動で計算されます。

岡建試　　A-　9999 号
令和　5 年 9 月 27 日

○○株式会社 殿

見本

〒701-1201 岡山市北区首部294-7
公益財団法人 岡山県建設技術センター理事長

アスファルト供試体密度及び抽出試験結果通知書

令和　5 年 9 月 27 日 に依頼のありましたアスファルト供試体密度及び抽出試験の結果は次のとおりでした。(日本道路協会『舗装調査･試験法便覧』による)

受付番号： A-　9999　　工事名称等： 令和5年度アスファルトプラント検査　　試験日： 令和　5 年 9 月 27 日　　担当：

混合物の種類	アスファルト含有量(%)		厚さ（cm）		密度(g/cm³)		ふるい通過率(%)			
							2.36mm		75μm	
	設計	供試体	設計	供試体	設計	供試体	設計	供試体	設計	供試体
再生粗粒度アスコン(13)	4.8	4.8	6.0	6.4	2.365	2.291	27.5	29.8	7.5	4.9

密度試験

供試体厚さ（cm）					質量（g）			容積	密度
1	2	3	4	平均	空中	水中	表面乾燥	(cm³)	(g/cm³)
6.3	6.1	6.3	6.7	6.4	994.2	570.4	1004.4	434.0	2.291

アスファルト抽出試験(自動遠心分離抽出法、溶剤:1-ブロモプロパン、ろ紙:円環型ろ紙)

抽出前（g）		抽出後（g）		付着フィラー	アスファルト質量	アスファルト含有量
ろ紙質量	供試体質量	ろ紙質量	骨材質量	質量(g)	(g)	(%)
4.8	991.2	5.6	942.9	0.8	47.5	4.8

ふるい分け試験

ふるい目寸法	加積残留質量(g)	加積残留質量百分率(%)	通過質量百分率(%)
26.5mm	0	0	100
19.0mm	0	0	100
13.2mm	140.5	14.9	85.1
4.75mm	525.1	55.6	44.4
2.36mm	662.3	70.2	29.8
600μm	767.7	81.4	18.6
300μm	821.8	87.1	12.9
150μm	873.6	92.6	7.4
75μm	897.2	95.1	4.9
受皿	943.7	100	

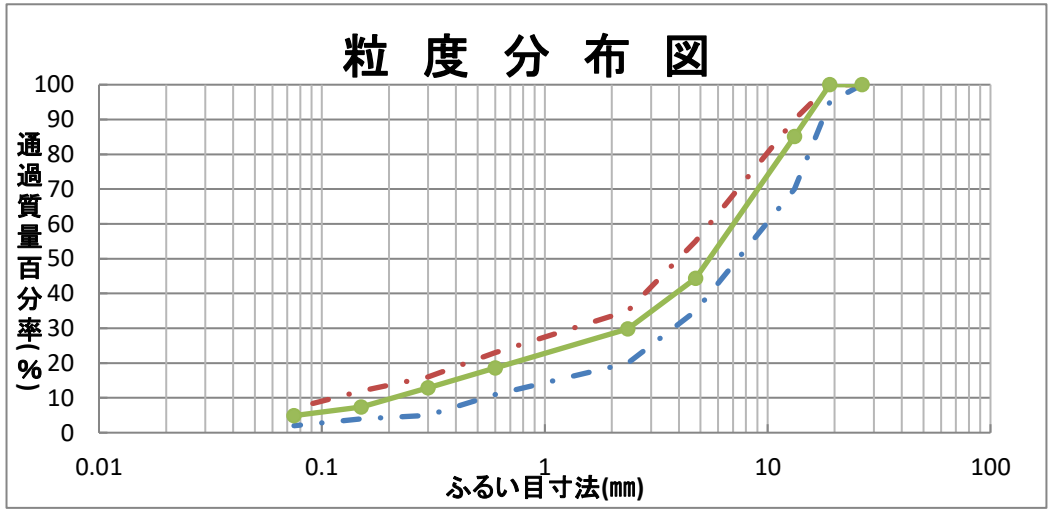

工事名称等･混合物の種類･設計値は依頼者の記入事項で、当センターの試験結果ではありません。試験結果は、依頼者持込の供試体にのみ関するものです。